



Załącznik nr 3 do Standardu technicznego nr 18/2016
dla warunków budowy elektroenergetycznych
linii napowietrznych nN na terenie
TAURON Dystrybucja S.A.
(wersja pierwsza)
„Obszary występowania sadzi katastrofalnej”

Kraków, październik 2016 r.

1. Obszar zagrożony występowaniem zjawiska szadzi katastrofalnej na terenie Oddziału w Jeleniej Górze.

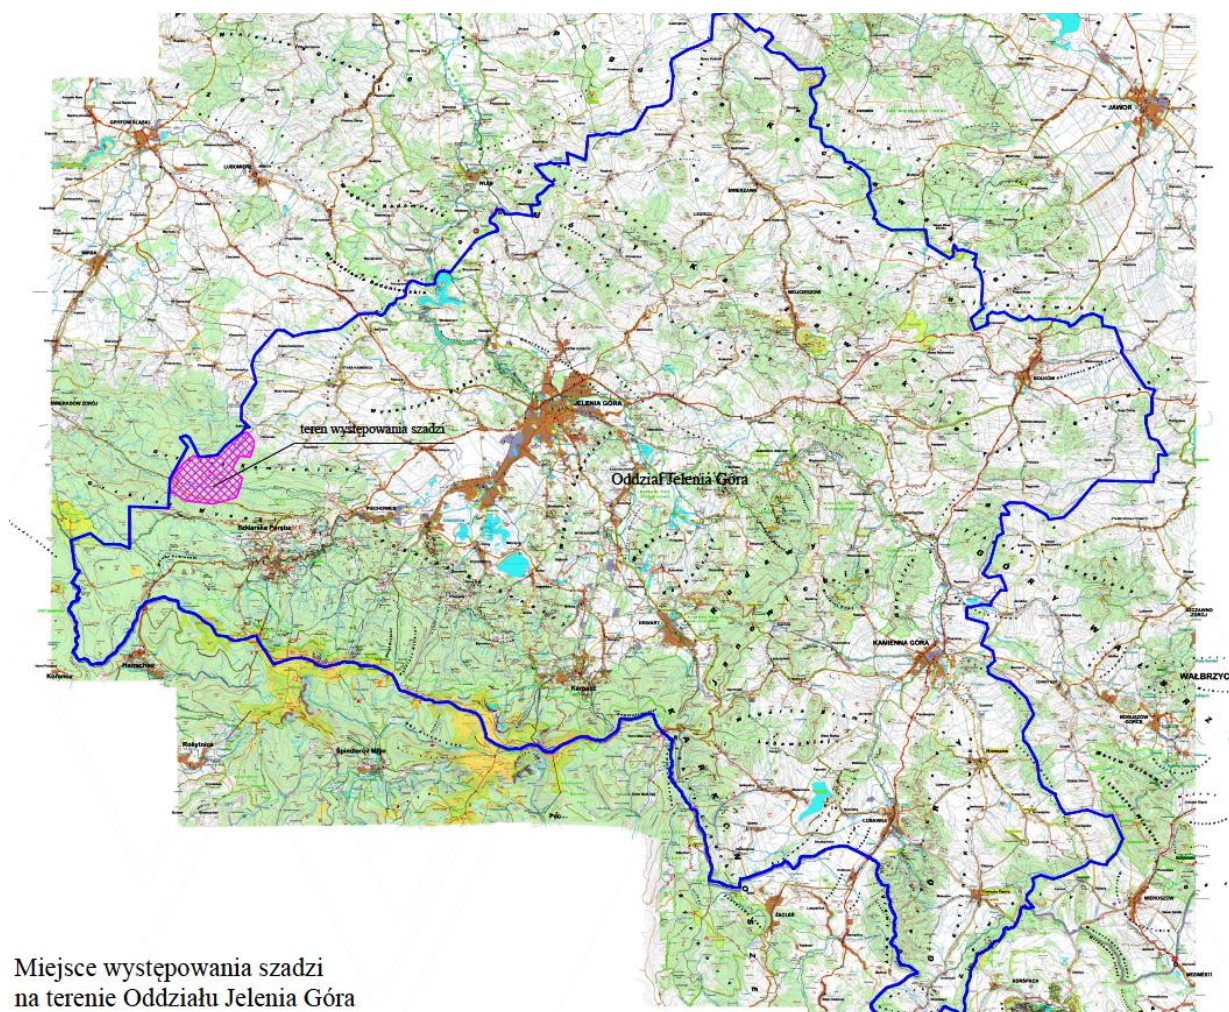

2. Obszar zagrożony występowaniem zjawiska sadzi katastrofalnej na terenie Oddziału w Wałbrzychu.

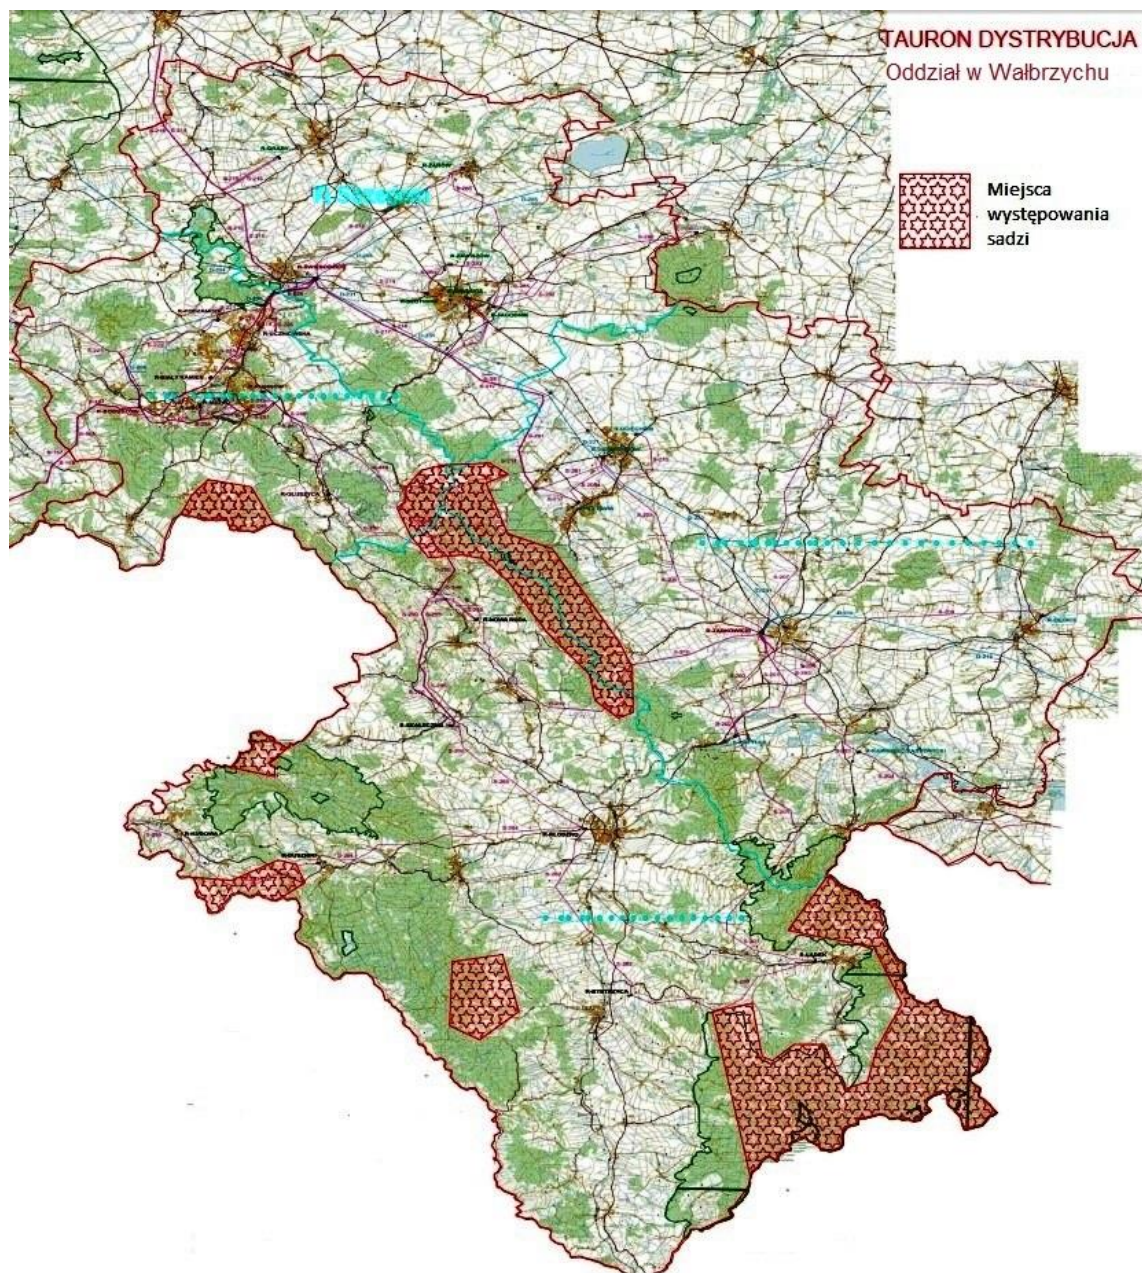

3. Obszar zagrożony występowaniem zjawiska sadzi katastrofalnej na terenie Oddziałów: w Częstochowie, w Będzinie i w Krakowie.

