


Załącznik nr 2 do Standardu technicznego nr 31/2019  
warunków budowy kanalizacji dla linii światłowodowych w trakcie  
budowy linii kablowych nN i SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A.  
(wersja pierwsza)

Przykładowe warianty ułożenia światłowodowej kanalizacji wtórnej

Kraków, wrzesień 2019 r.


# 1. Przykładowe warianty ułożenia światłowodowej kanalizacji wtórnej.

## 1.1 Wariant poziomy.

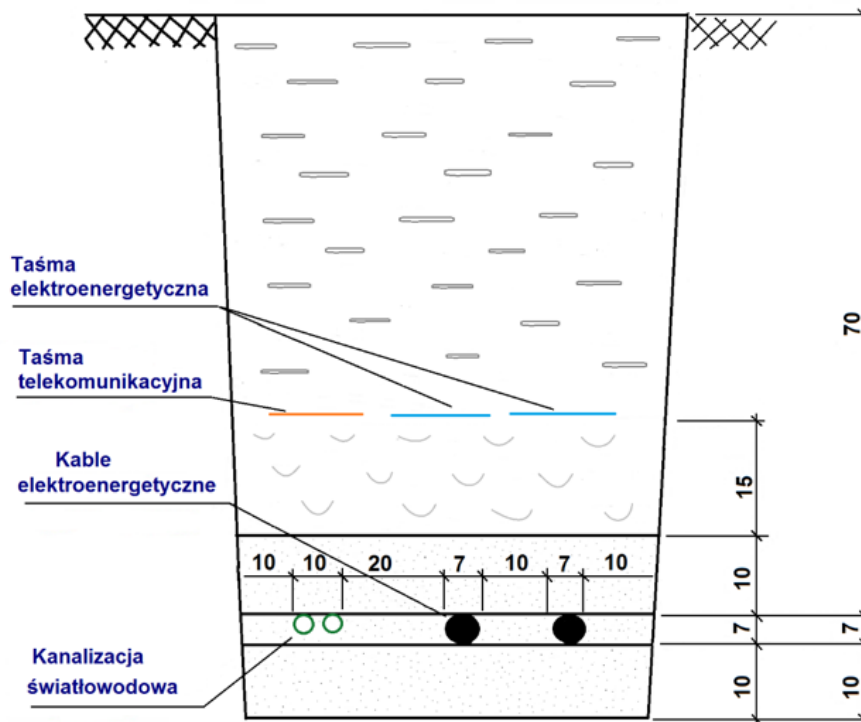


Rys. nr 1 Poziome rozmieszczenie dwóch kabli elektroenergetycznych nN i kanalizacji światłowodowej.

## 1.2 Wariant pionowy.

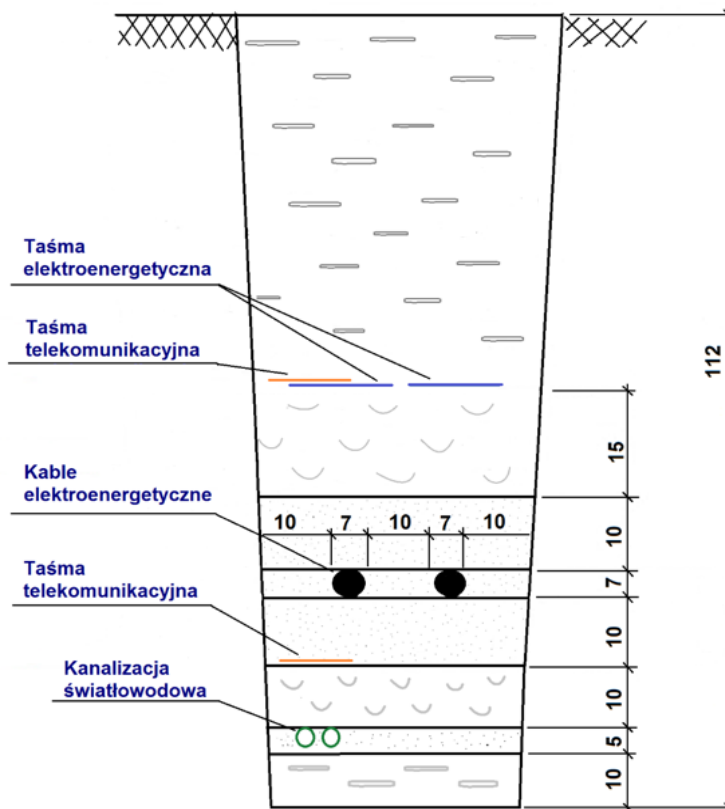

Rys. nr 2 Pionowe rozmieszczenie dwóch kabli elektroenergetycznych nN i kanalizacji światłowodowej.

## 2. Przykład sieci elektroenergetycznej SN i nN z elementami kanalizacji światłowodowej.

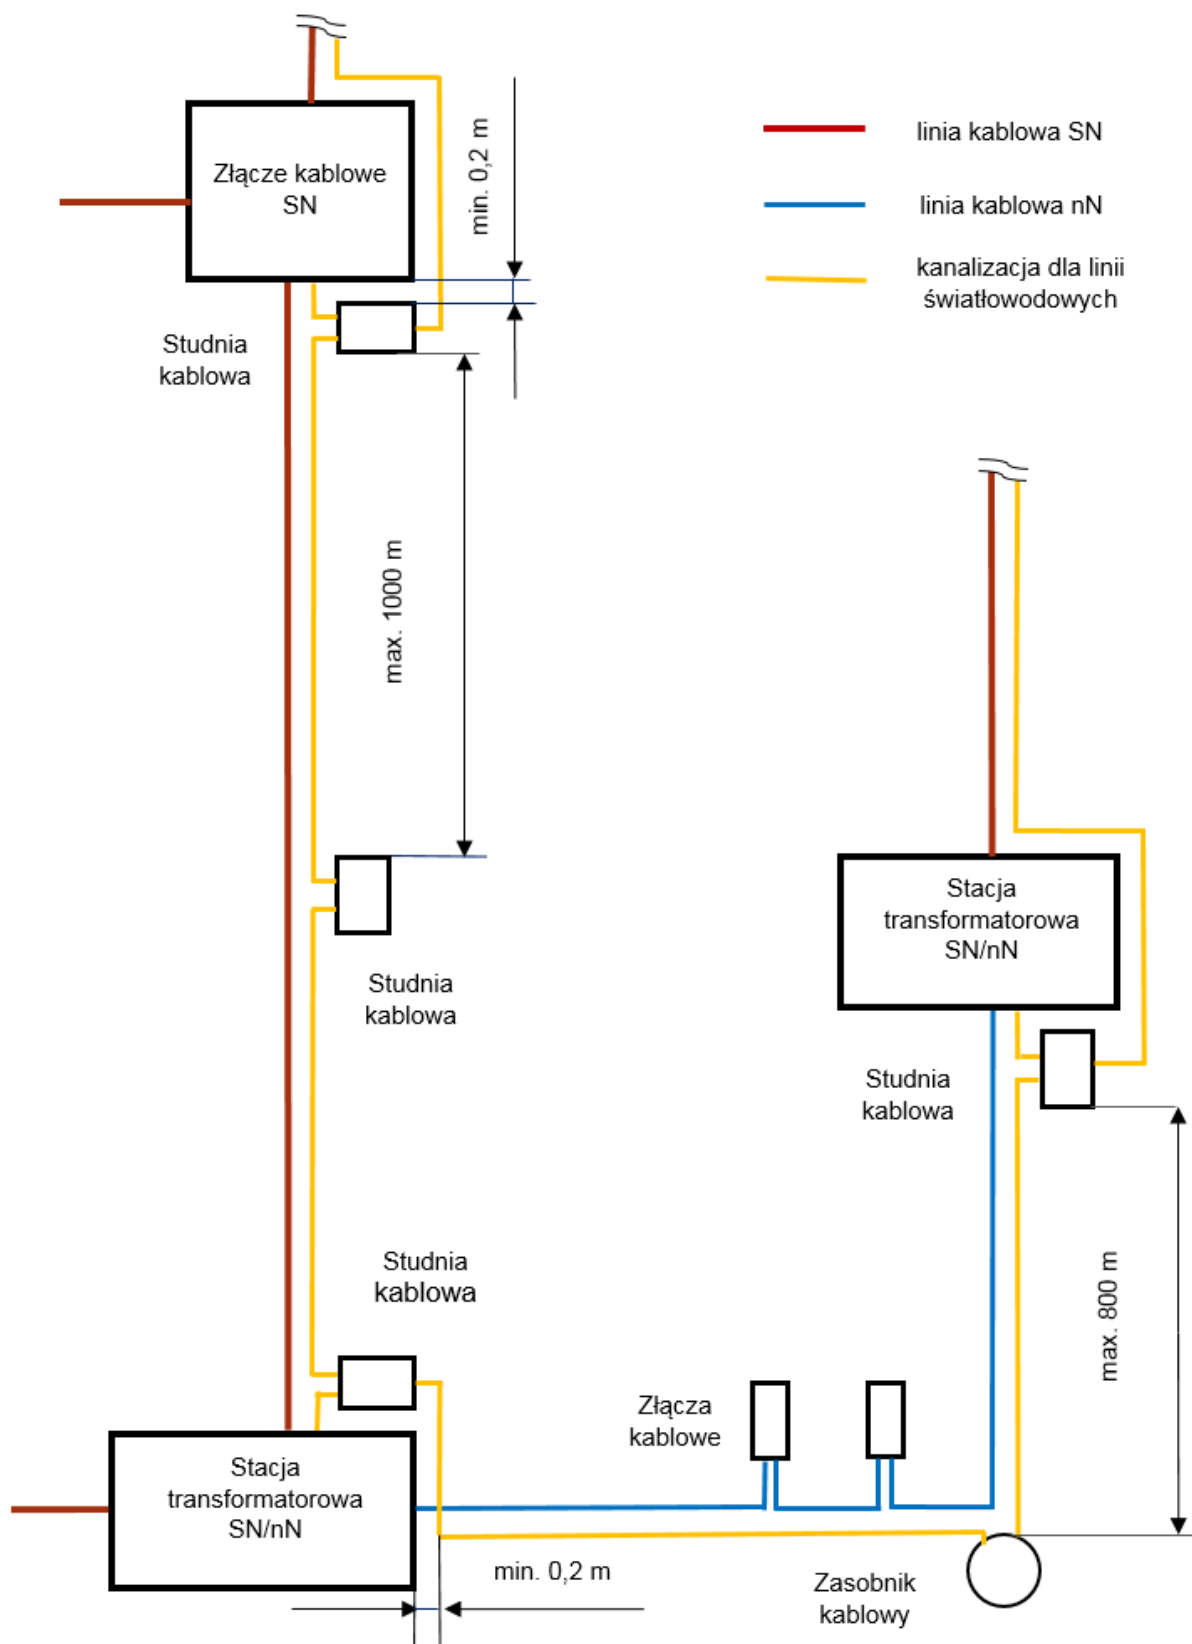

Rys. nr 3 Przykładowe rozmieszczenie sieci elektroenergetycznej i kanalizacji światłowodowej.